

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107334325

发证日期: 2022年03月10日

有效期至: 2032年03月09日

委托人名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称 及生产地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、 规格、型号	隔离开关熔断器组 HH15-630T;Uimp: 12kV;Ui: 1000V;Ith: 630A;Ue:AC400V, AC690V;Ie: 400A, 500A, 630A(AC400V); 315A, 400A, 500A(AC690V); Iq: AC400V: 120kA; AC690V: 50kA;使用类别: AC-23B;极数: 3P;型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107334325

第 1 页 共 1 页


本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释(Explanation of model/ type):

HH 15 - □ T / □
I II III IV V

- I: 隔离开关
- II: 设计代号
- III: 约定发热电流: A
- IV: T: 表示改进型
- V: 极数: “3” 表示 3 极

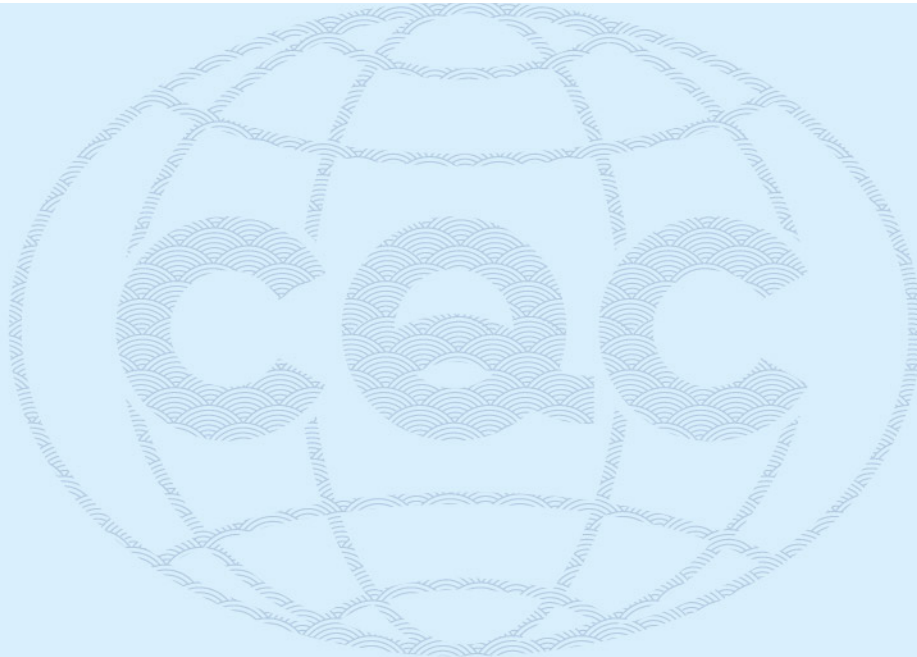

中国质量认证中心