

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107355455

发证日期: 2022年08月16日

有效期至: 2032年08月15日

委托人名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
制造商名称 及注册地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦 另设分支机构经营场所 乐清市柳市镇站东路155号)
生产企业名称 及生产地址	德力西集团有限公司 浙江省乐清市柳市镇站东路155号
产品名称和系列、 规格、型号	隔离开关 CDH7-16,CDH7-25,CDH7-32,CDH7-40,CDH7-50,CDH7-63,CDH7-80,CDH7-100;详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107355455

第1页 共3页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CDH7-16, CDH7-25, CDH7-32, CDH7-40, CDH7-50, CDH7-63, CDH7-80, CDH7-100;

U_{imp} : 12kV; U_i : AC1000V, DC1500V;

U_e : AC400V, AC690V, DC250V, DC600V;

I_{th} : 16A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A;

I_e : 16A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A (AC400V, DC250V),

16A, 32A, 40A, 50A, 80A (AC690V, DC600V);

I_{cw} : 1.5kA/1s (16A-63A), 2kA/1s (80A-100A);

I_{cm} (峰值): 2.1kA (16A-63A), 2.8kA (80A-100A);

使用类别: AC-22B, DC-22B, DC-PV2;

交流极数: 3P, 4P; 直流接线方式: 见下图;

外壳防护等级: IP20;

配用的辅助触头: 1NO, 1NC;

I_{th} : 2A; U_{imp} : 4kV; U_i : 500V; AC-15: U_e/I_e : AC400V/1A.



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC22107355455

第 2 页 共 3 页


本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

3P 外形接线图:

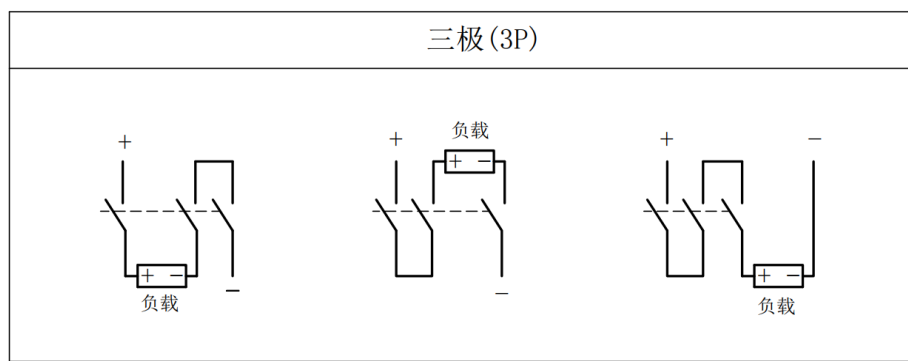

4P 外形接线图:

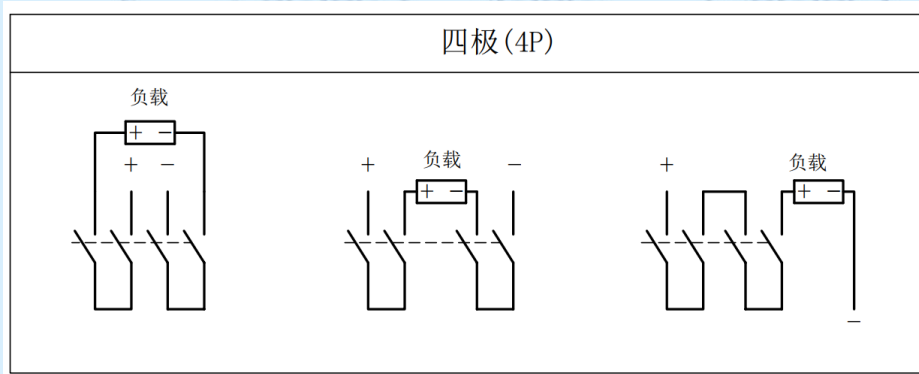

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC22107355455

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

CDH 7 - □ / □ □
I II III IV V

I：隔离开关

II：设计序号

III：约定发热电流：A

IV：极数：“3”表示3极，“4”表示4极

V：“1”表示带1组辅助触头，“0”表示不带



中国质量认证中心