

3-12



2010110161Z
有效期: 2013年12月14日止
浙江省质量技术监督局核发



(2010)浙质监验字161号
有效期: 2013年12月14日止
浙江省质量技术监督局核发



检测
CNAS LO116

检测报告

Test Report

报告编号 DY12-H172

REPORT NO.

产品名称 CDW9 系列万能式断路器母排、侧板

NAME OF SAMPLE

委托单位 德力西电气有限公司

CUSTOMER

检测类别 委托检测

TEST CATEGORY

浙江省低压电器产品质量检验中心

Inspection Center of Products' Quality of Low Voltage Electric
Apparatus in Zhejiang Province

检测专用章

浙江省低压电器产品质量检验中心

Inspection Center of Products' Quality of Low Voltage Electric
Apparatus in Zhejiang Province

检 测 报 告

TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	CDW9 系列万能式断路器母排、侧板		检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model	CDW9 系列		商 标 Trademark	/
等 级 Grade	/		额定电压 Rated Voltage	/
额定电流 Rated current	/		材 质 Material	/
技术参数 Technical parameter	/		批号或编号 Serial No.	/
生产日期 Date of Manufacture	/		受检单位 Inspected Entity	/
委托单位(客户) 名 称 Customer 地 址 Address	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西电气 工业园		生产单位 Manufacturer	德力西电气有限公司
抽样者 Sampling Organization	/		抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/		抽样数量 Number of Sample(s) for Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/		到样数量 Receiving Number of Sample(s)	7 件
送样者 Sample(s) Deliverer	德力西电气有限公司		到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2012 年 08 月 27 日
检测依据 Test Requirements	GB14048.2-2008、GB/T2423.17-2008 及委托要求			
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	适用检测			
检测日期 Test Date	2012 年 08 月 29 日 至 2012 年 08 月 31 日		检测地点 Test location	本实验室
检测结论 Test Summary	依据 GB14048.2-2008、GB/T2423.17-2008 及委托要求, 对所送样品进行检测, 提供实测数据。 (盖章) Test Seal 批准日期: 2012 年 09 月 05 日 Date of Approval			
备 注 Remarks				

批 准:
Approved by审 核:
Verified by编 制:
Compose

王周忠


朱佳艳

检 测 报 告

TEST REPORT

样品外观及标识照片
(Photo and Nameplate of the Inspected Sample(s))

试前照片


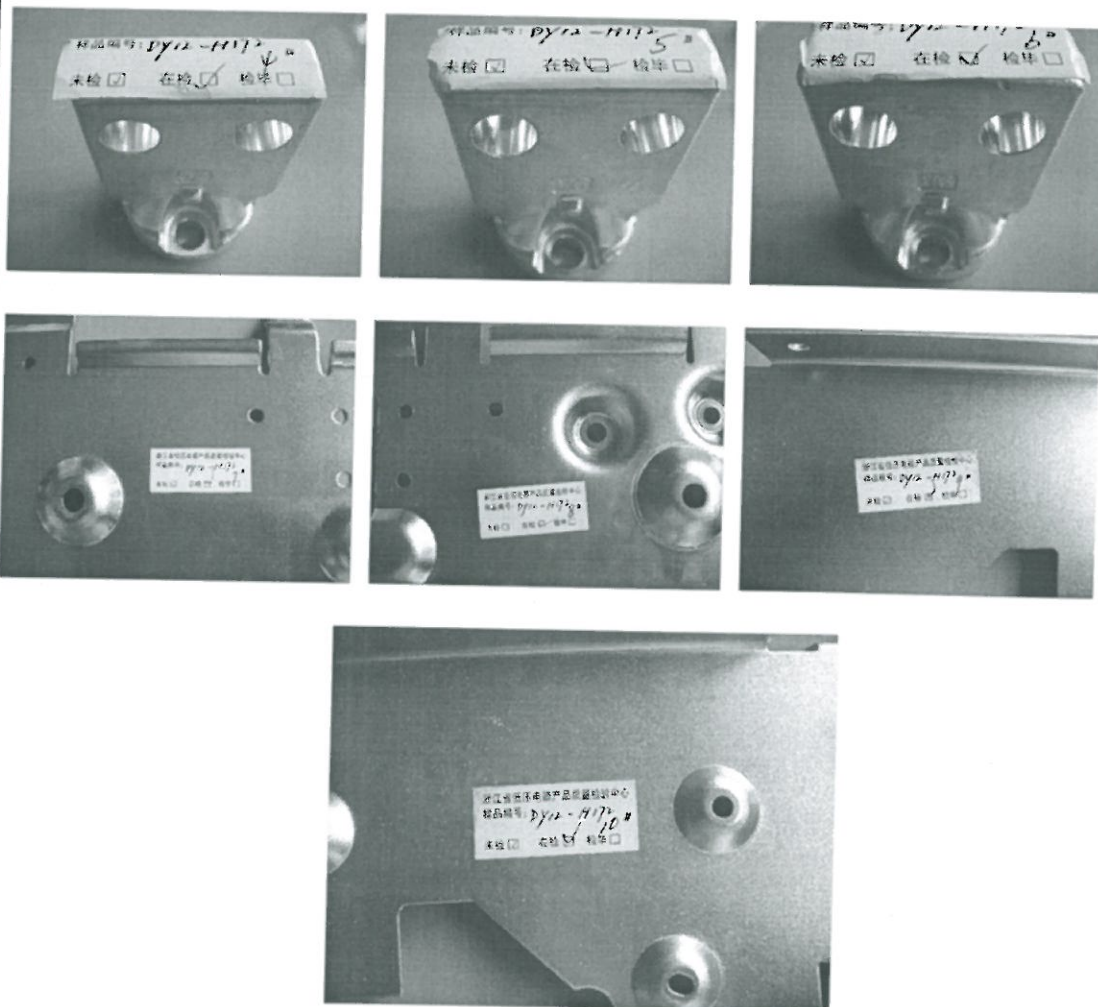


检测报告的其它说明
(Other Explanation of the Test Report)

检 测 报 告
TEST REPORT

样品外观及标识照片
(Photo and Nameplate of the Inspected Sample(s))

试中照片

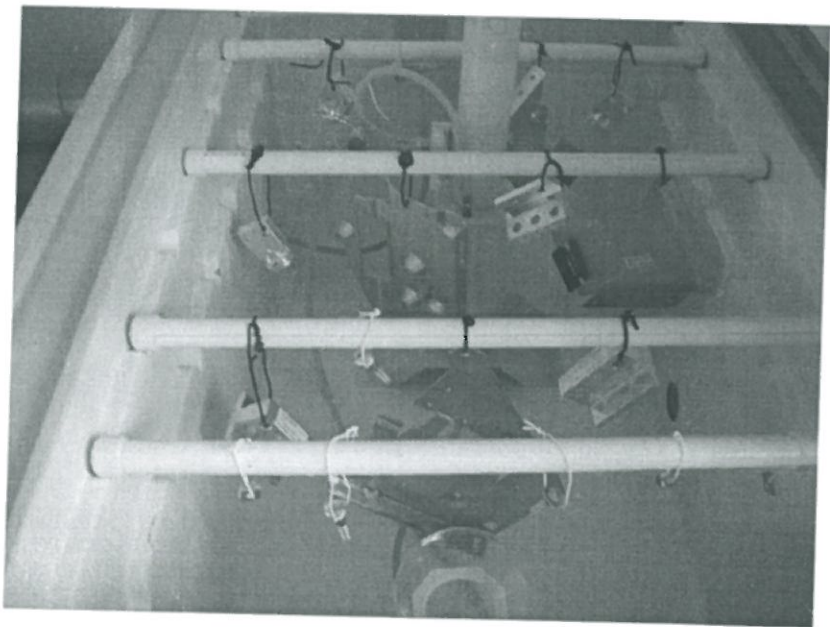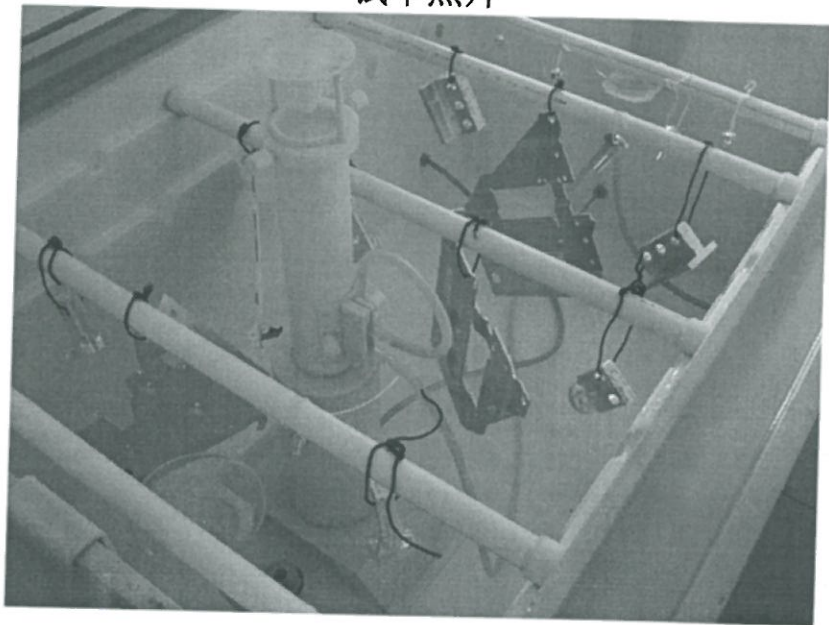



检测报告的其它说明
(Other Explanation of the Test Report)

检 测 报 告

TEST REPORT

样品外观及标识照片
(Photo and Nameplate of the Inspected Sample(s))

试后照片

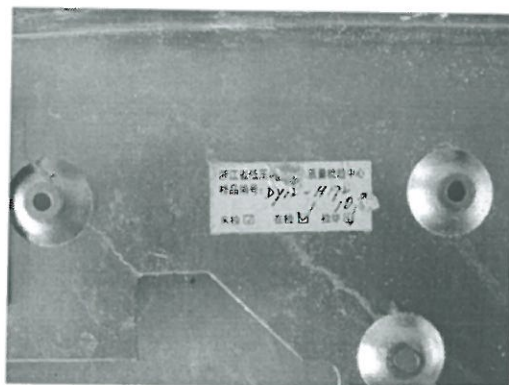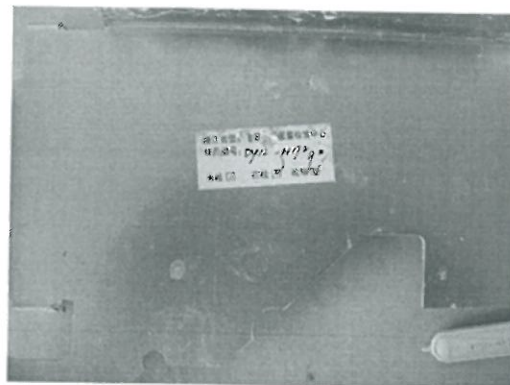

检测报告的其它说明
(Other Explanation of the Test Report)

检测报告

TEST REPORT

[illegible]

检测报告

TEST REPORT

条款	检测项目及检测要求	测量或观察结果	判定
GB/T2423.17-2008 及委托要求	盐雾试验 样品置于周围温度为+35℃±2℃环境下，用浓度为 5%±1%的盐溶液（雾化前后盐溶液的pH 值在+35℃±2℃的温度下为（6.5~7.2） 试验 48h(2day)。 初始检测: 试验样品表面应干净，无油污，无临时性的防护层和其它弊病； 安装细节: 试验样品的放置位置，一般按产品和材料使用状态放置，平板试验样品需使受试面与垂直方向成 30° 角； 试后用水冲洗 5min，用蒸馏水或软化水漂净，洗涤水温应不超过 35℃，甩干或吹干后存放在正常使用条件下 2h。 试后判定: 1、在内部和外部没有发现任何腐蚀的痕迹(锐利边缘除外)。 2、金属镀锌层的主要表面应无白色或灰黑色腐蚀物；金属镀镍层的主要表面应无灰色或浅绿色腐蚀物。 以下空白 TEST REPORT END	4# ~ 10#	提供实测数据
		35.2 5.0% 雾化前: 35.1/PH:7.0 雾化后: 35.1/PH:7.0 48 30° 5 27.6 2 4#、5#、6#（母排）: 试品表面无腐蚀痕迹 7#、8#、9#、10#（侧板）: 试品表面无腐蚀痕迹	

