



产品认证证书

证书编号: CQC17012182210

发证日期: 2025 年 01 月 21 日
有效期至: 2029 年 12 月 04 日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 万能式断路器
CDW3-1600N; 详见参数附件 首批低压断路器应用性能认证证书

产品标准和技术要求 CQC1616-2018

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC16-462293-2018 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017 年 11 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC17012182210

第 1 页 共 3 页

纸 号:

CDW3-1600N;

Ue: AC400V/415V; Ui: 1000V;

壳架电流: 1600A; In: 1600A;

安装方式: 抽屉式;

接线方式: 水平接线;

进出线方式: 下进上出;

极数: 3P, 4P;

连接导线: 铜排, (100mm×5mm) ×2;

对应 CCC 证书编号: 2015010307757404

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC17012182210

第 2 页 共 3 页

纸 号:

1600A 抽屉式断路器水平接线时的降容数据及曲线

注: 水平接线比垂直接线严酷, 降容更多; 因此水平接线降容数据可参考应用于垂直接线情况, 反之, 垂直接线的降容数据不能应用在水平接线情况。

环境温度 ℃	额定不间断电流 I_u %	额定不间断电流 I_u A
30	100.0	1600
40	100.0	1600
45	100.0	1600
50	97.6	1562
55	92.9	1486
60	87.7	1403
65	82.1	1314
70	76.1	1218

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE




产品认证证书

附 录

证书编号: CQC17012182210

第 3 页 共 3 页

纸 号:

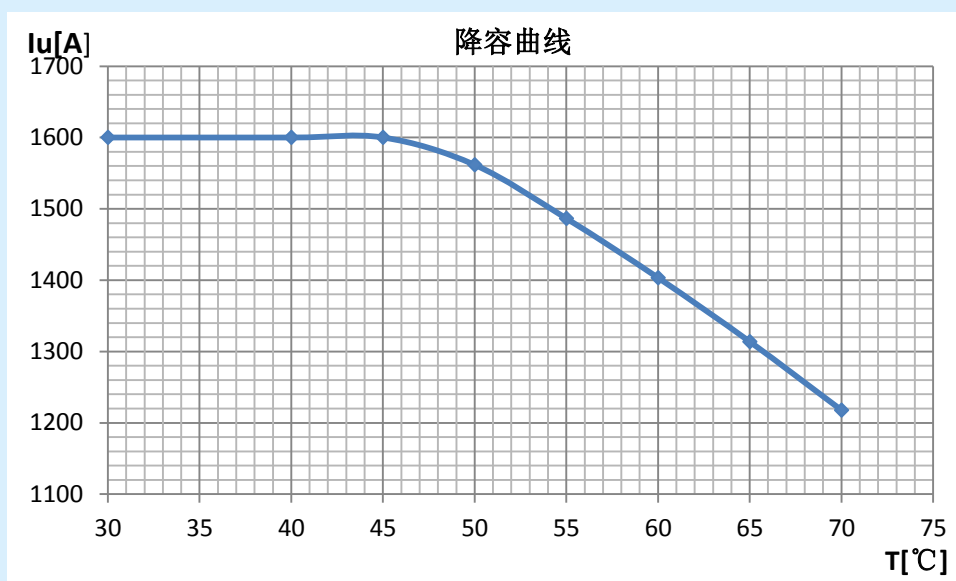

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE