

检 测 报 告

Test Report

报告编号:
(Report No.)

WL23010277

委托单位:
(Inspected
consigner)

上海研发LV交流产品组

检测机构:
(Testing
organizatios)

德力西电气有限公司检测校准中心



检 测 报 告

联系人	黄岩	联系方式	18705694339
项目类型	PMP (LVP)		
项目名称	其他	产品系列	
零件认证单号		检测目的	整机rohs
送样数量	1台	到样日期	2023-01-31
样品信息	名称：CDM6H-125 型号：CDM6H-125 材料牌号：整机 厂商：德力西电气 备注：整机rohs 1#		
检测依据	GB/T 26125-2011 IEC 62321-8-2017		
试验结论	详见报告		
备注			
编制	赵书伟	审核	李秀娟
签发人	王五川	德力西电气有限公司检测部 (检测机构名称、盖章) 检测专用章 2023-02-01	

报 告 的 组 成

本报告由表中划√的所有内容组成：

序号	内容	有无	页数
1	封面	√	1
2	首页	√	1
3	报告组成	√	1
4	检测项目汇总表	√	1
5	检测或观察结果	√	5
6	产品描述（照片）	√	1
7	声明	√	1

项 目 汇 总 表

序号	检测项目	检测依据	标准条款	样品编号	检测结果	页码
1	RoHS	GB/T 26125-2011 IEC 62321-8-2017		1#	P	5~9页
	以下空白					

备注：判定P 试验结果符合标准要求
F 试验结果不符合标准要求
/ 标准要求不适用于该样品且不进行判定 或 不进行该项试验

检测或观察结果

WL23010277-01#												
样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr (VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6H-125:-1	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-2	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-3	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-4	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-5	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-6	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-7	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-8	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-9	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-10	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-11	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-12	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-13	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-14	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-15	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-16	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-17	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	

检测或观察结果

WL23010277-01#												
样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr (VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6H-125:-18	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-19	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-20	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-21	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-22	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-23	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-24	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-25	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-26	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-27	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-28	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-29	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-30	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-31	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-32	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-33	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-34	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	

检测或观察结果

WL23010277-01#												
样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr (VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6H-125:-35	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-36	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-37	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-38	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-39	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-40	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-41	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-42	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-43	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-44	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-45	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-46	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-47	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-48	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-49	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-50	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-51	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	

检测或观察结果

WL23010277-01#												
样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr(VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6H-125:-52	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-53	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-54	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-55	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-56	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-57	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-58	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-59	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-60	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-61	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-62	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-63	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-64	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	
CDM6H-125:-65	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-66	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-67	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-68	<10	<20	阴性	<20	---	---	---	---	---	---	P	

检测或观察结果

WL23010277-01#												
样品信息	检测结果										结论	备注
	Cd	Pb	Cr (VI)	Hg	PBBs	PBDEs	DIBP	DBP	BBP	DEHP		
CDM6H-125:-69	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	
CDM6H-125:-70	<10	<20	<20	<20	<20	<20	<100	<100	<100	<100	P	

说明：

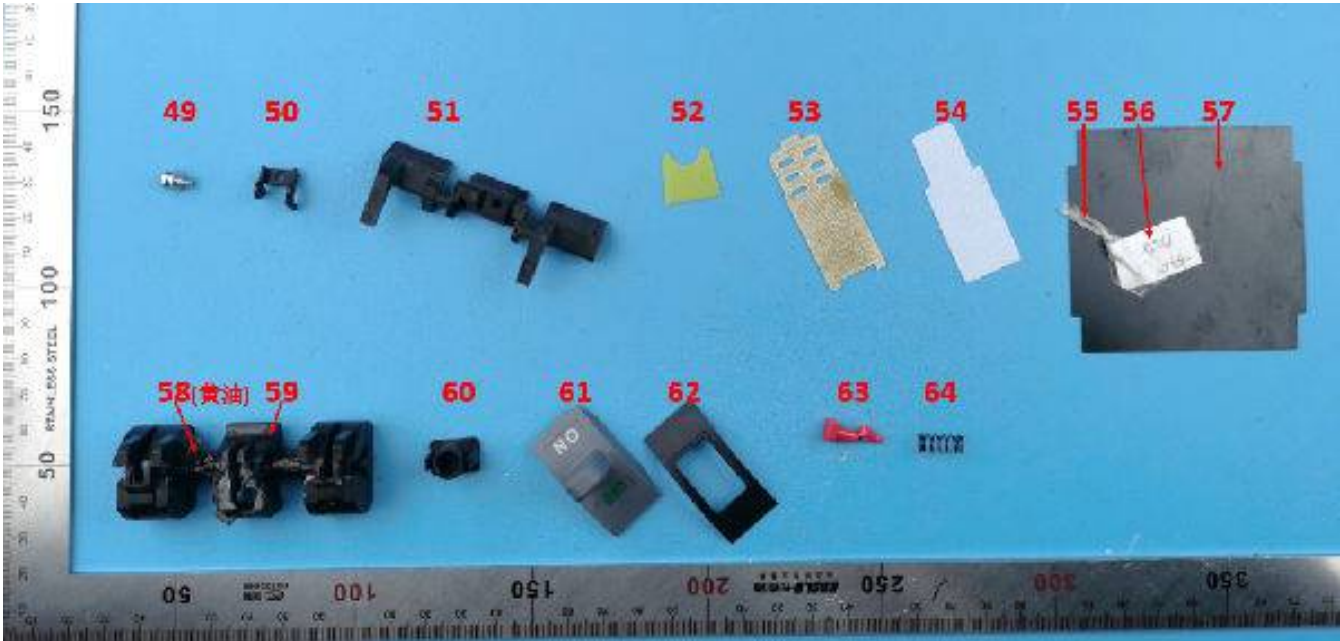
1. 测试项目名称：Cd-镉，Pb-铅， Cr (VI)-六价铬，Hg-汞，PBBs-多溴联苯，PBDEs-多溴二苯醚，DIBP-邻苯二甲酸二异丁酯，DBP-邻苯二甲酸二丁酯，BBP-邻苯二甲酸丁基苄基酯，DEHP-邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯。

2. 金属六价铬测试：阴性-测试结果<0.1 μg/cm²，不确定-测试结果在0.1 μg/cm²~0.13 μg/cm²之间，阳性-测试结果>0.13 μg/cm²

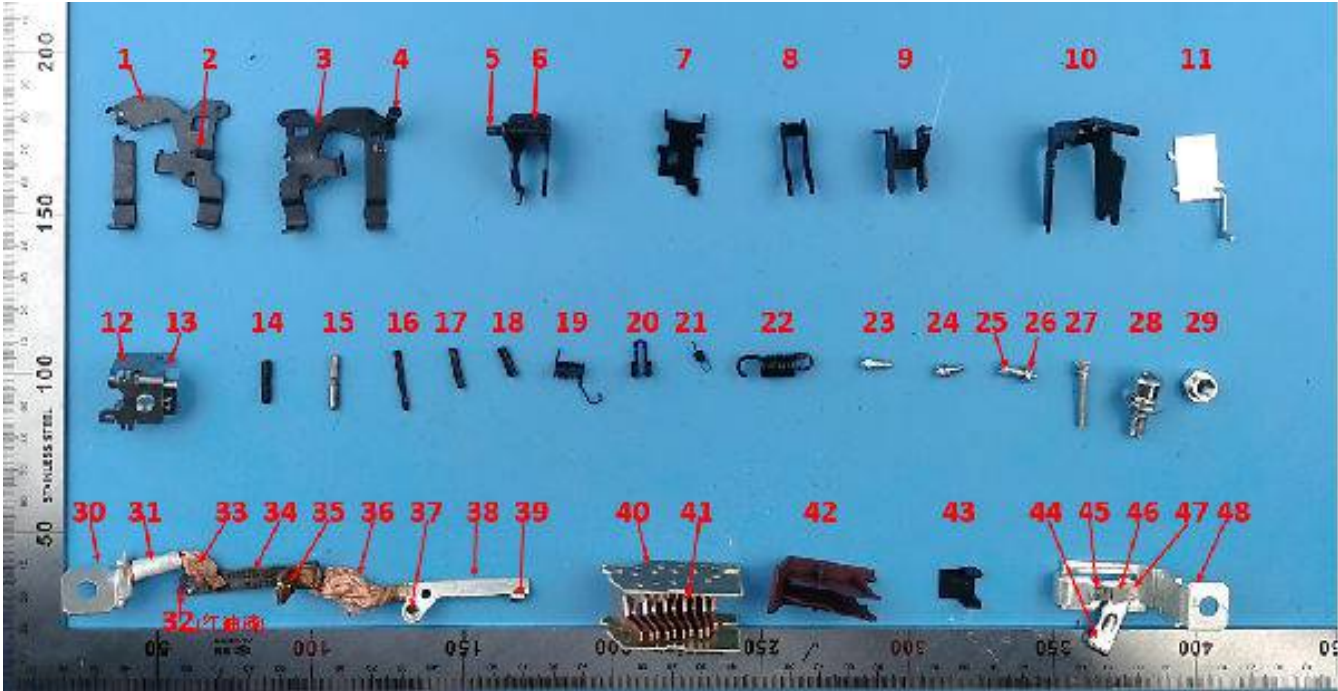
3. 除“2”外，其余测试结果的单位均为mg/kg，1mg/kg=1ppm。

4. 符号“——”意义：样品不适合该项测试或未测试。

产品描述（照片）

			
编号	1#CDM6H-125	图片说明	

产品描述（照片）

			
编号	1#CDM6H-125	图片说明	

产品描述（照片）

			
编号	1#CDM6H-125	图片说明	

声 明

本报告检测结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

安徽省芜湖市芜湖县新芜经济开发区阳光大道2378号 联系电话 0553-
8717888 转 5170或5171