

检测报告

Test Report

报告编号: LD2025070125
(Report ID)

委托单位: 检测中心
(Inspected
consigner)

检测机构: 德力西电气有限公司检测校准中心
(Testing
organizations)

(检测机构名称、盖章)
检测专用章



检 测 报 告

联系人	徐易萍	联系方式	13564020315
项目类型	其他		
项目名称	客户支持	产品系列	CDM6H
零件认证单号		试验目的	48h盐雾
送样数量	1	到样日期	2025-07-30
样品信息	名称：热磁式塑壳断路器 型号：CDM6H-63L/3300 63A 厂商：DE 备注：无 1#		
检测依据	GB/T 2423.17-2024		
试验结论	结果符合		
备注			
编制	吴卫增	审核	陈威男
签发人	冯强	（检测机构名称、盖章） 检测专用章 2025-08-16	

报 告 的 组 成

本报告由表中划√的所有内容组成：

序号	内容	有无	页数
1	封面	√	1
2	首页	√	1
3	报告组成	√	1
4	检测项目汇总表	√	1
5	检测或观察结果	√	1
6	产品描述（照片）	√	2
7	声明	√	1

[illegible]


检 测 或 观 察 结 果

条款	检测项目及要求		热磁式塑壳断路器、 CDM6H-63L/3300 63A、1#	判定
全条款	Ka: 盐雾（类别A）			符合
	初始检测			
	目视检查	样品外观无异常/ 外观未发生变 形、损坏、腐蚀 等情况；	未见异常	
	试验开始前按标准规定对试品进行预处理			
	试验条件			
	试品状态	断开位置	断开位置	
	试品在试验箱内的安装方式	垂直安装	垂直安装	
	试验温度	35±2 (°C)	35.0	
	盐溶液PH值	6.5~7.2	6.72	
	盐溶液质量百分比浓度	50±5 (g/L)	50.0	
	试验周期	48 (h)	48	
	盐雾试验结束后按照标准要求进行恢复			
	恢复时间	1~2 (h)	1.5	
	目视检测	样品外观无异常/ 外观未发生变 形、损坏、腐蚀 等情况	目视样品外观未发生变 形、损坏、有白锈、无红 锈现象。	

产 品 描 述 （照 片）



1# Ka: 盐雾（类别A）48h

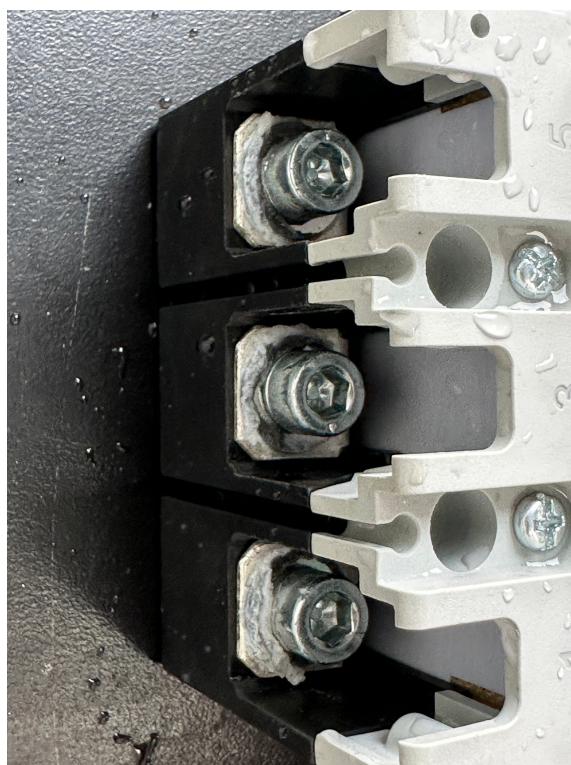

1# Ka: 盐雾（类别A）48h

产 品 描 述 （照 片）



1# Ka: 盐雾（类别A）48h

声明

本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技生态工业园

区 联系电话 0577-61778888 转8182或8062