

检 测 报 告

Test Report

报告编号: LD2025070124
(Report ID)

委托单位: 检测中心
(Inspected
consigner)

检测机构: 德力西电气有限公司检测校准中心
(Testing
organizations)



检 测 报 告

联系人	徐易萍	联系方式	13564020315
项目类型	其他		
项目名称	客户支持	产品系列	CDM6H
零件认证单号		试验目的	电力客户48小时盐雾需求 (无具体客户, 面对整体电力客户)
送样数量	1	到样日期	2025-07-30
样品信息	样品信息见下一页		
检测依据	GB/T 2423.17-2024		
试验结论	结果符合		
备注			
编制	吴卫增	审核	陈威男
签发人	冯强	(检测机构名称、盖章) 德力西电气有限公司检测报告 检测专用章 2025-08-16	

样品信息

名称: 热磁式塑壳断路器 型号: CDM6H-125L/3300 125A 厂商: DE 备注: 无 1#

报 告 的 组 成

本报告由表中划√的所有内容组成:

序号	内容	有无	页数
1	封面	√	1
2	首页	√	2
3	报告组成	√	1
4	检测项目汇总表	√	1
5	检测或观察结果	√	1
6	产品描述(照片)	√	2
7	声明	√	1

项 目 汇 总 表

检 测 或 观 察 结 果

条款	检测项目及要求	判定
全条款	<p>Ka: 盐雾 (类别A)</p> <p>初始检测 目视检查 样品外观无异常/ 外观未发生变 形、损坏、腐蚀 等情况；</p> <p>试验开始前按标准规定对试品进行预处理</p> <p>试验条件 试品状态 试品在试验箱内的安装方式 试验温度 盐溶液PH值 盐溶液质量百分比浓度 试验周期 盐雾试验结束后按照标准要求进行恢复 恢复时间 目视检测 样品外观无异常/ 外观未发生变 形、损坏、腐蚀 等情况</p>	<p>热磁式塑壳断路器、 CDM6H-125L/3300 125A、 1#</p> <p>未见异常</p> <p>断开位置 垂直安装 35±2 (°C) 6.5~7.2 50±5 (g/L) 48 (h) 1~2 (h)</p> <p>断开位置 垂直安装 35.0 6.72 50.0 48 1.5</p> <p>目视样品外观未发生变 形、损坏、有白锈、无红 锈现象。</p>

产品描述(照片)




1# Ka: 盐雾(类别A) 48h



1# Ka: 盐雾(类别A) 48h

产品描述 (照片)

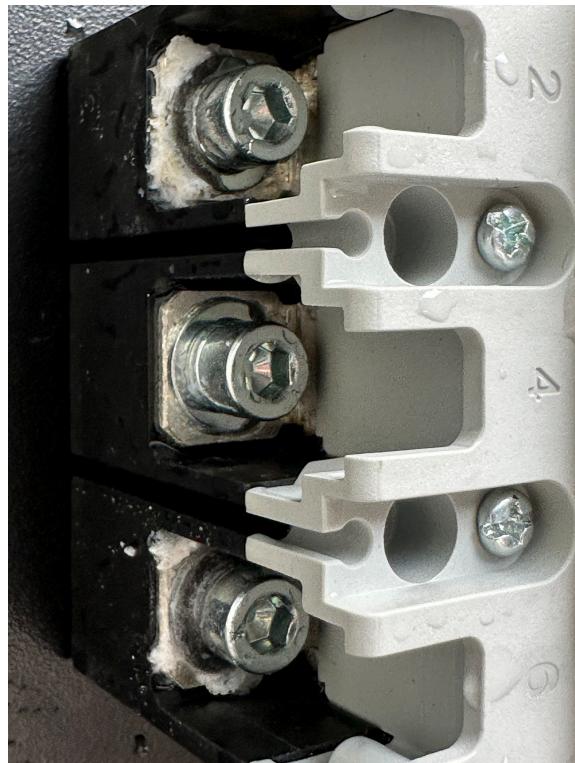

1# Ka: 盐雾 (类别A) 48h

声明

本报告试验结果仅对受试样品有效

未经许可本报告不得部分复制

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技生态工业园

区 联系电话 0577-61778888 转8182或8062