



210020349320



(2019)国认监认字(447)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116



方圆电气检测
FANG YUAN ELECTRIC TEST



报告查询
No:22133Y31058

检 验 报 告

TEST REPORT



报告编号 22133Y31058
REPORT NO.

产品名称 塑料外壳式断路器
NAME OF SAMPLE

型号规格 CDM6Ei-400
MODEL

委托单位 德力西电气有限公司
CUSTOMER

生产单位 德力西电气(芜湖)有限公司
MANUFACTURER

检验类别 委托检验
TEST CATEGORY

浙江方圆检测集团股份有限公司
浙江方圆电气设备检测有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)

(2)

国家电器安全质量检验检测中心(浙江)
NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR ELECTRICAL SAFETY (ZHEJIANG)检 验 报 告
TEST REPORT

产品名称 Product	塑料外壳式断路器	检验类别 Test Category	委托检验
型号规格 Model	CDM6Ei-400	商 标 Trademark	/
额定电流 Rated current	400A	额定电压 Rated voltage	AC415V
技术参数 Technical parameter	3P	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Client	德力西电气有限公司	委托单位地址 Address	浙江省乐清市柳市镇德力西 高科技工业园区
生产单位 Manufacturer	德力西电气(芜湖)有限公司	生产单位地址 Address	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
生产日期 Date of Manufacture	/	送样者 Sample(s) Deliverer	德力西电气有限公司
到样数量 Receiving Number of Sample(s)	2 台	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2022 年 05 月 19 日
检验依据 Test Requirements	GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》及委托要求		
判定依据 Decision Criteria	GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	适用检验		
检验日期 Test Date	2022 年 05 月 28 日 至 2022 年 06 月 05 日	检验地点 Test location	嘉兴市广穹路 400 号
检验结论 Test Summary	依据 GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》及委托要求, 对所送样品进行检验, 检验项目见第 2 页, 所检项目的检验结果均符合标准(判定依据)及委托要求。 (盖章) Test Seal 批准日期: 2022 年 06 月 10 日 Date of Approval		
备 注 Remarks	委托要求: 不拍摄样品照片; 不带电操作性能能力操作次数: 15000 次; 带电操作性能能力操作次数: 7500 次; 该检验样品委托方声称生产单位为: 德力西电气(芜湖)有限公司, 生产单位地址为: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园。		

批 准:
Approved by审 核:
Verified by主 检:
Test by编 制:
Compose

检 验 报 告


TEST REPORT

[illegible]

注：本页中的试品编号和正文中的检验结果栏中 1#、2#对应的检验物品编号为：22133Y31058-1#、22133Y31058-2#

检 验 报 告
TEST REPORT

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判 定
		1#	
8.3.3.4.3 及委托要求	不带电操作性能能力 操作次数: 15000 次 操作频率: 60 次/h 有无持续燃弧或极间或极对框架间的闪络; 零部件有否破坏性损伤; 连接导线及零部件有否松动。	15000 60 / 无 否	符合
8.3.3.4.4 及委托要求	带电操作性能能力 连接导线: 240 × 2 (mm ² ×m) 试验电压: 415 ^{+5%} V 试验电流: 400 ^{+5%} A cosφ: 0.8 ± 0.05 操作次数: 7500 次 操作频率: 60 次/h 有无持续燃弧或极间或极对框架间的闪络; 零部件有否破坏性损伤; 连接导线及零部件有否松动。 试验示波图编号	2#	符合
		240 × 2 418 413 0.82 7500 60 无 无 否 S221058901~S221058903	

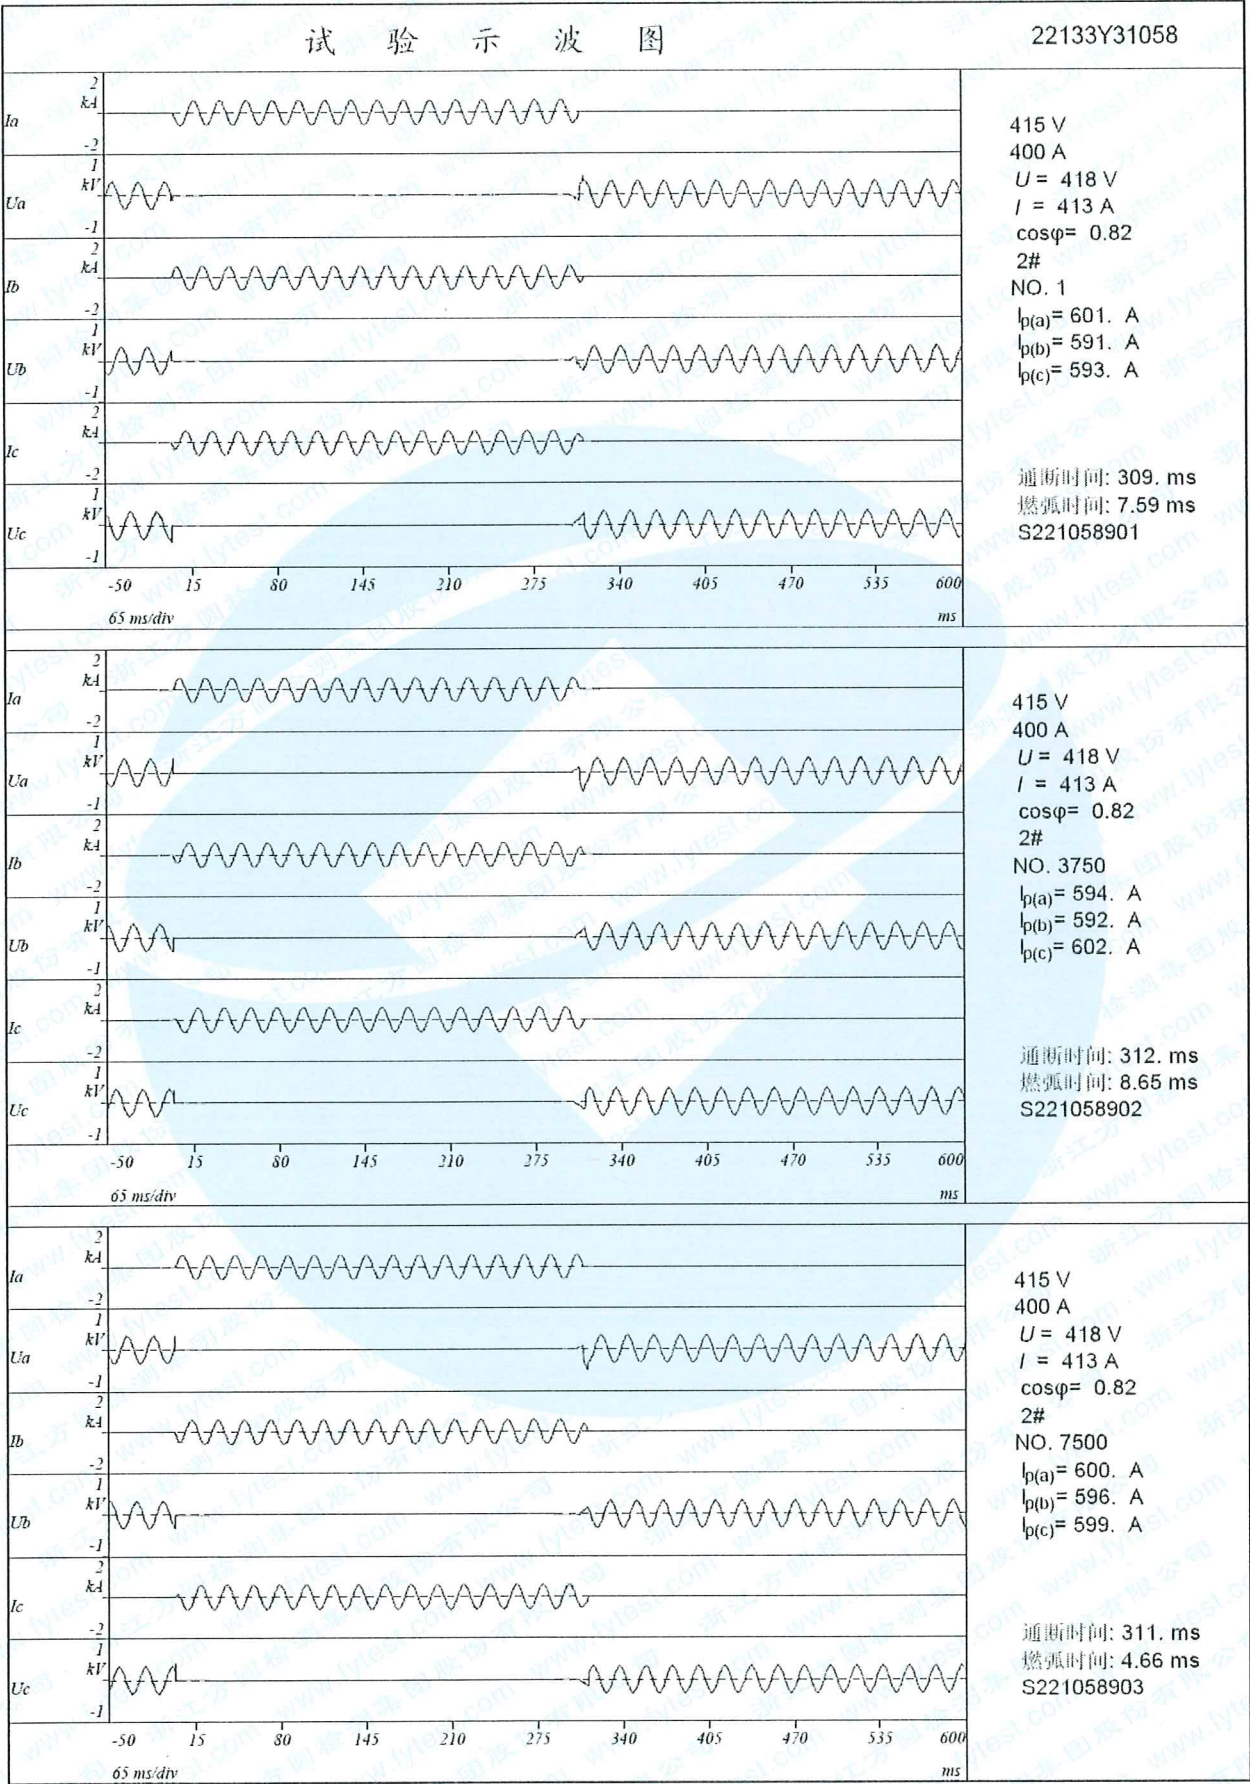

主要试验仪器设备清单

MAIN TEST APPARATUS LIST

[illegible]

以下空白 TEST REPORT END